

別記第4号様式(規則第7条)

(表)
 漏電火災警報器
 非常警報設備・器具
 誘導灯・誘導標識
 非常コンセント
 設置計画届出書

南渡島消防事務組合 消防長 殿				年 月 日
住所 工事施工者 氏名		(電話 -)		印
設置場所	所在地	(電話 -)		
	名称			
漏電火災警報器	警戒電路の容量	A 設置方法		電路線式・アース式
		商品名および容量・設置場所		個 数
	変流器			個
	受信機			個
	着工(予定)年月日	年 月 日	完成(予定)年月日	年 月 日
非常警報設備・器具		(アンブ電源箱)の設置場所	各階個数の合計	非常電源の種類
	非常ベル		ベル 個	
	自動サイレン		サイレン 個	
	放送設備		スピーカー W 個 W 個	
	着工(予定)年月日	年 月 日	完成(予定)年月日	年 月 日
誘導標識		商 品 名	個 数 の 合 計	非常電源の種類
	避難口誘導灯		個	
	通路誘導灯		個	
	着工(予定)年月日	年 月 日	完成(予定)年月日	年 月 日
非常コンセント		各階の設置個数		非常電源の種類
	非常コンセント	単相 三相	個 個	
	着工(予定)年月日	年 月 日	完成(予定)年月日	年 月 日
※ 受付欄		※ 経過欄		


備考 1 裏面に縮図を記入するか、または図面を添付すること。

(設備等は、凡例をもって位置を示すこと。)

2 ※印の欄は、記入しないこと。

(裏)

設 置 平 面 図

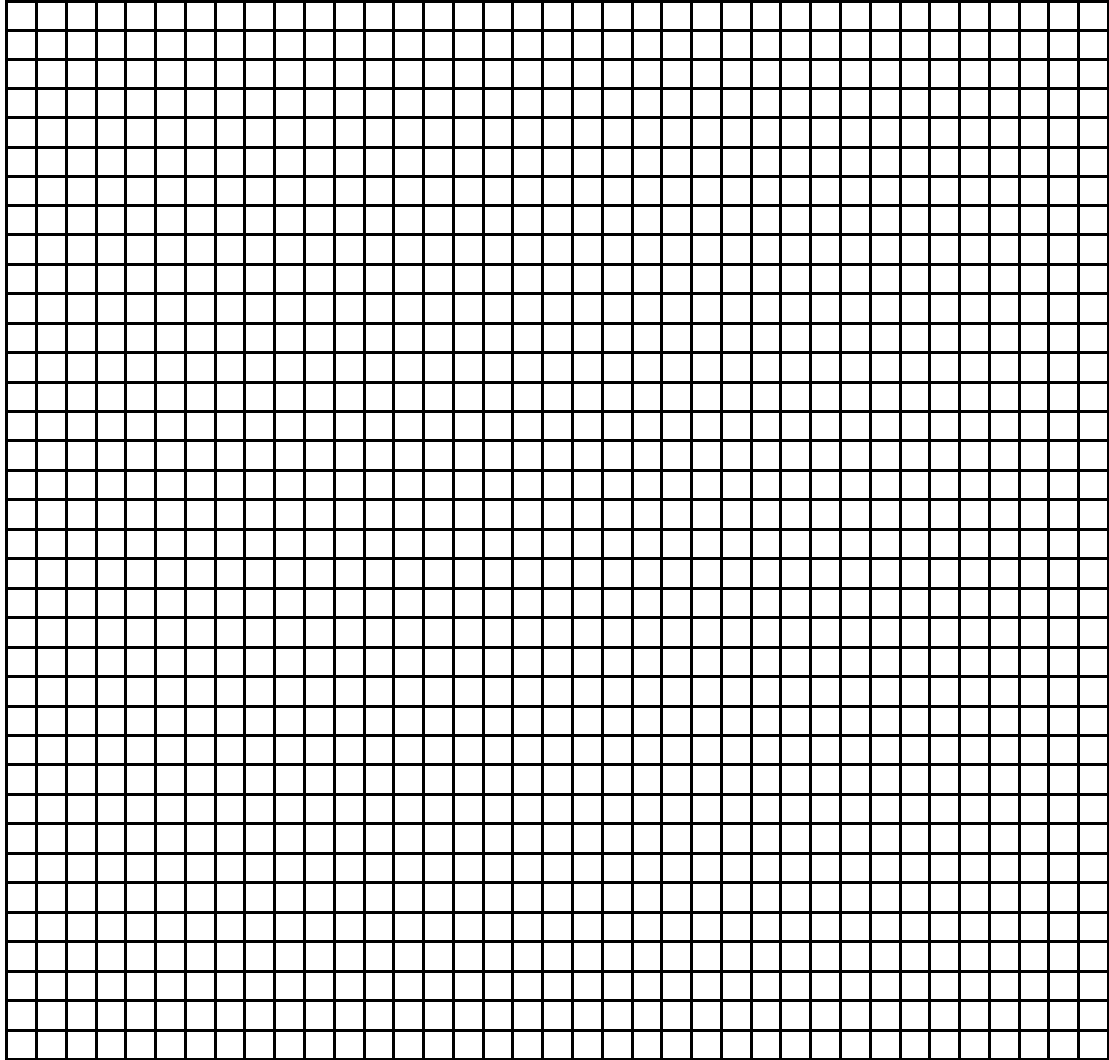

(凡 例) 変流器	Ⓒ	ベ ル	□	避難口誘導灯	□
受信機	Ⓜ	サイレン	⊗	通路誘導灯	○→
スピーカ	△	アンプ	AMP	〃 階段	◎
						非常コンセント	Ⓜ