

別記第4号様式(規則第7条)

(表)
 漏電火災警報器
 非常警報設備・器具
 誘導灯・誘導標識
 非常コンセント
 設置計画届出書

平成 年 月 日			
南渡島消防事務組合 消防長 殿			
住所		(電話 -)	
工事施工者		氏名	
⑩			
設置場所	所在地	(電話 -)	
	名称		
漏電火災警報器	警戒電路の容量	A 設置方法 電路線式・アース式	
		商品名および容量・設置場所	個 数
	変流器		個
	受信機		個
	着工(予定)年月日	平成 年 月 日	完成(予定)年月日
非常警報設備・器具		(アンブ)の設置場所	各階個数の合計
	非常ベル		個
	自動サイレン		個
	放送設備	スピーカー W	個
	着工(予定)年月日	平成 年 月 日	完成(予定)年月日
誘導標識		商 品 名	個 数 の 合 計
	避難口誘導灯		個
	通路誘導灯		個
	着工(予定)年月日	平成 年 月 日	完成(予定)年月日
非常コンセント		各階の設置個数	非常電源の種類
	非常コンセント	単相 三相	個 個
	着工(予定)年月日	平成 年 月 日	完成(予定)年月日
※ 受付 欄		※ 経過 欄	


備考 1 裏面に縮図を記入するか、または図面を添付すること。

(設備等は、凡例をもって位置を示すこと。)

2 ※印の欄は、記入しないこと。

(裏)

設 置 平 面 図

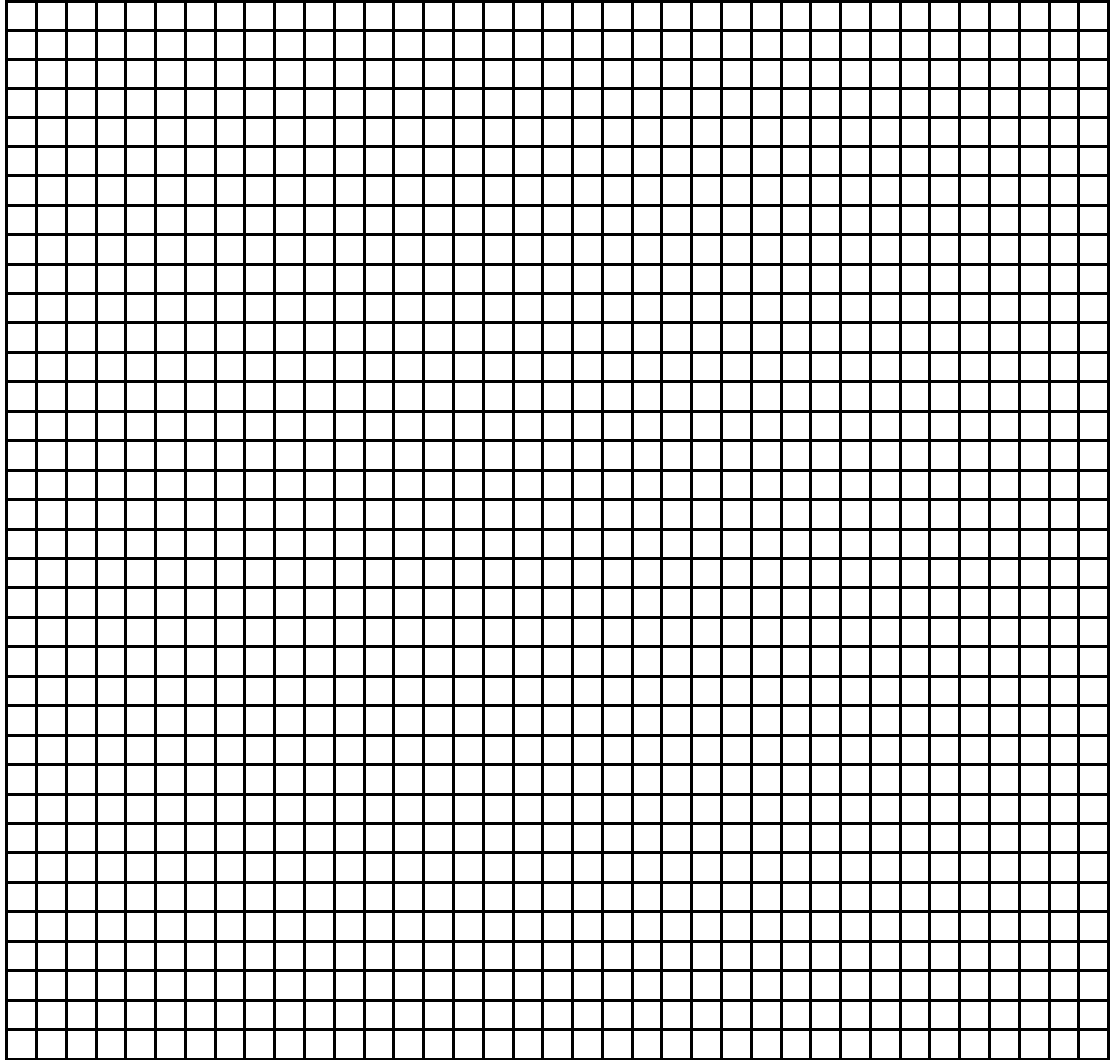

- | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---|------|-------|-----|---------|-------|----|
| (凡 例) 変流器 | | Ⓒ | ベ ル | | □ | 避難口誘導灯 | | □ |
| 受信機 | | Ⓜ | サイレン | | ⊗ | 通路誘導灯 | | ○→ |
| スピーカ | | △ | アンプ | | AMP | 〃 階段 | | ◎ |
| | | | | | | 非常コンセント | | ⊖ |